

OPROLLEN SPRINGKUSSEN

Voordat u gaat beginnen met het neerlaten van dit springkussen zijn er een aantal zaken die gecontroleerd en voorbereid moeten worden.

Controleer of de gebruikers het springkussen hebben verlaten.



Controleer het springkussen op beschadigingen. Meld eventuele schade aan de eigenaar/verhuurder.

Controleer of het springkussen droog is en meld dit aan de verhuurder.

Neem de stekker van de ventilator uit het stopcontact

Maak de bevestigingsbanden los en schuif de luchtslang van de ventilator af.

Open alle luchtgaten van het springkussen.

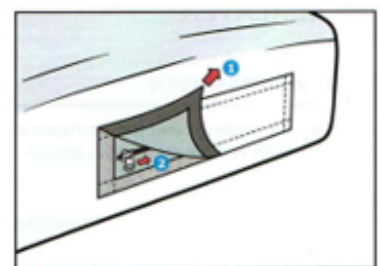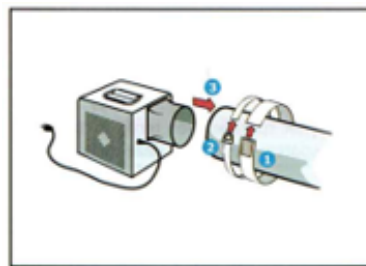


Druk de zijwanden en obstakels tijdens het leeglaten naar binnen.

Rol beide zijkanten naar het midden (1 naar 2 in de tekening) en loop eroverheen om overtollig lucht eruit te krijgen.

Vouw nu geheel dubbel (3 naar 4 uit onderstaande tekening). Loop er nogmaals overheen om de overtollige lucht eruit te krijgen.

Rol het kussen nu (zo strak mogelijk) op van B naar A (richting de luchtslang).

Doe de bijgeleverde spanband erom heen.

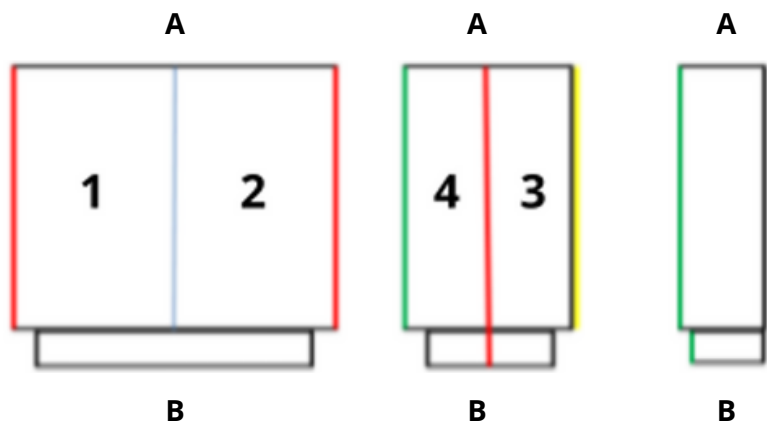

INDIEN HET KUSSEN NIET OF ONJUIST GEROLD IS REKENEN WIJ €45 ROLKOSTEN.